




LIVELLO I

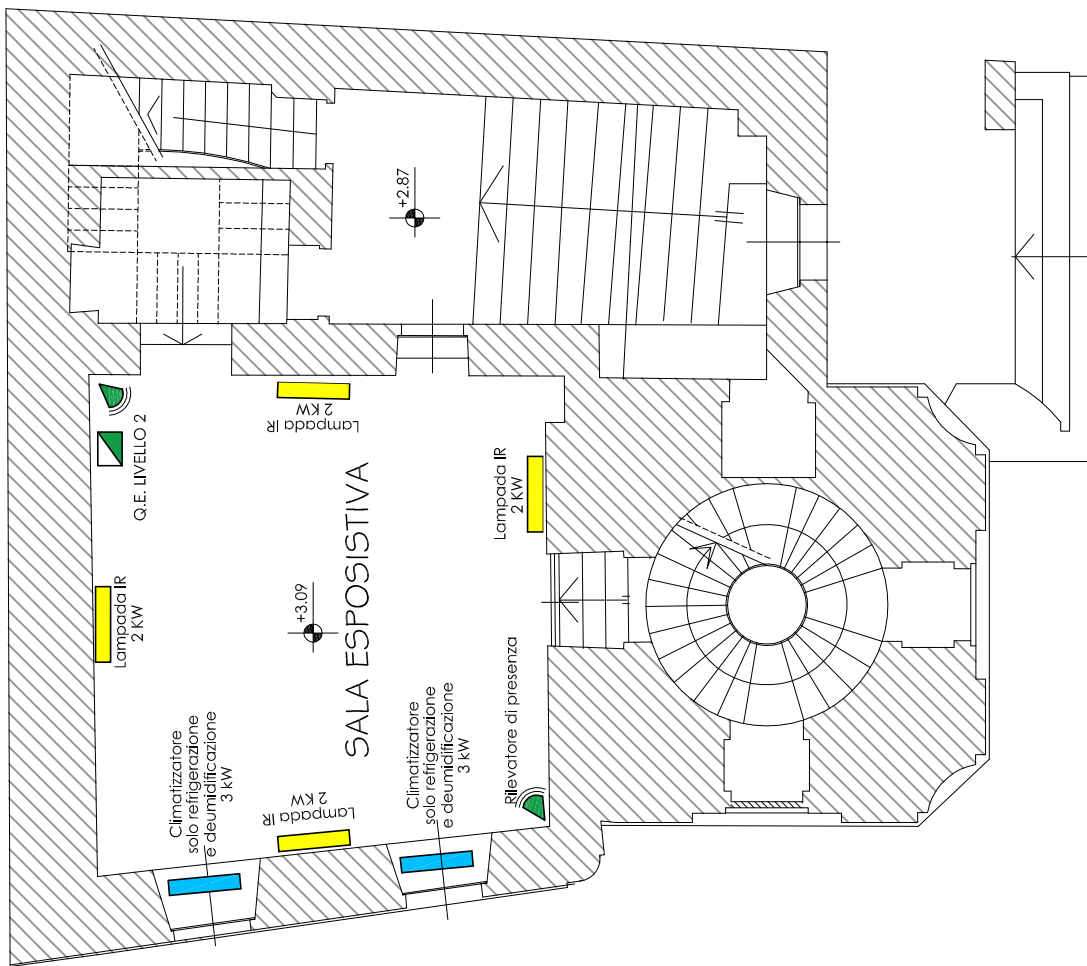


LIVELLO 2

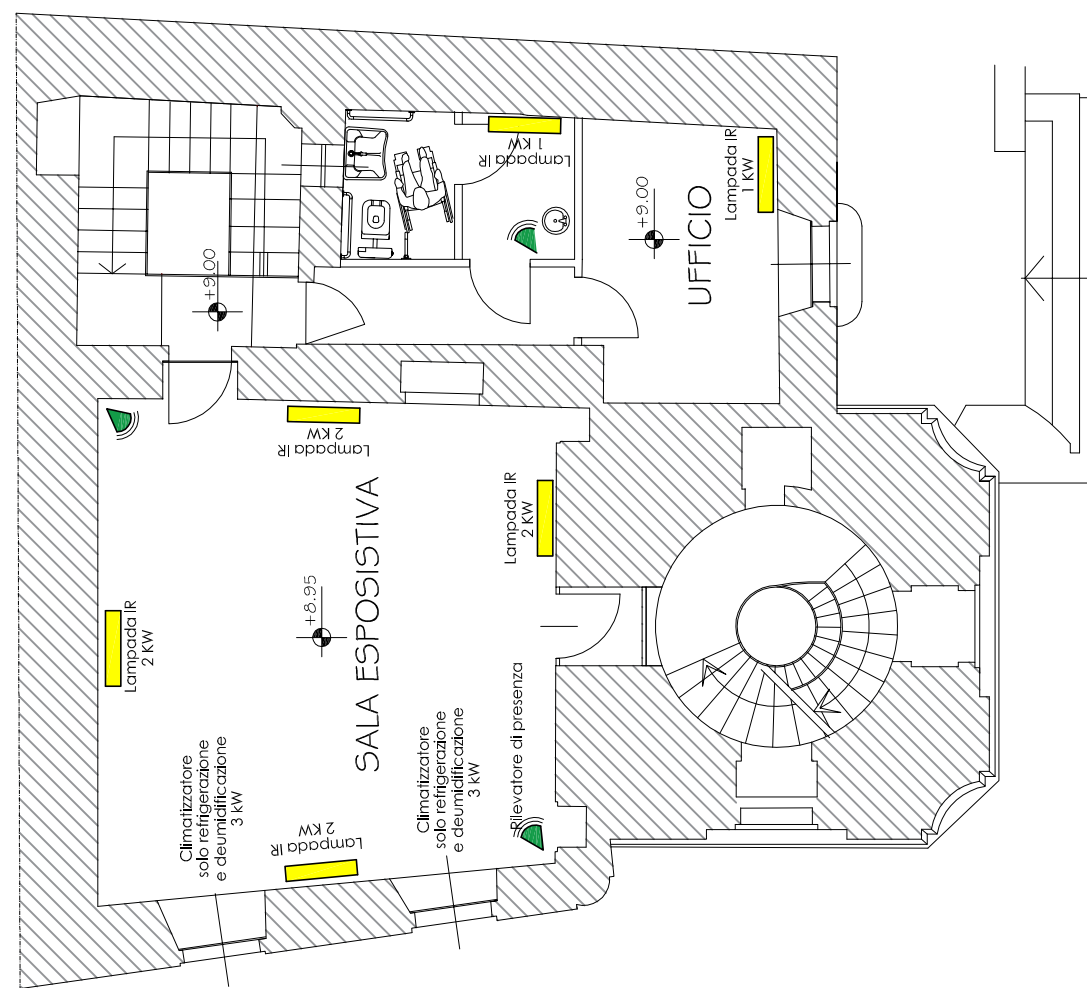

LIVELLO 3

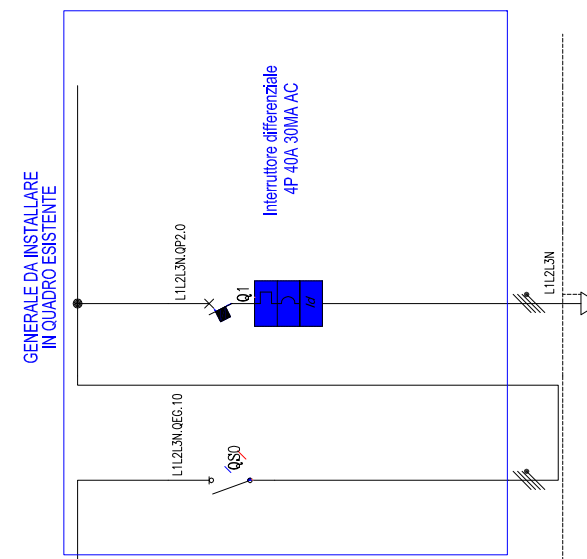


GENERALE DA INSTALLARE
IN CILINDRO ESISTENTE

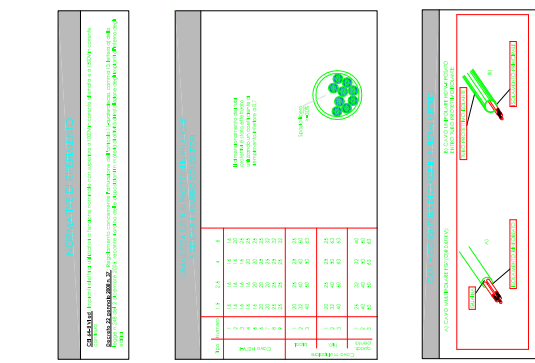


Sigla:	
Alimentazione:	
Icc Max [A]	18
Tens. Nomin. di Impiego [V]	400
Tens. Nomin. di Isolam. [V]	
Frequenza [Hz]	50
Corrente ammissib. 1 s [A]	
Grado di protezione IP:	—

[illegible]

INTERRUTTORE GENERALE

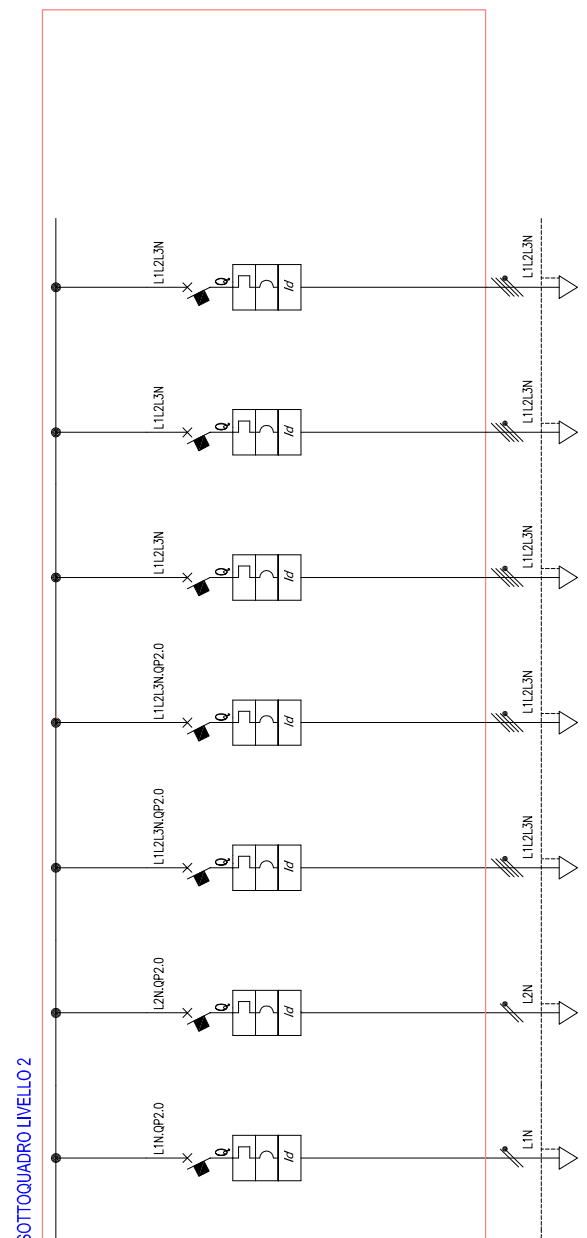

SOTTOQUADRO LIVELLO 2

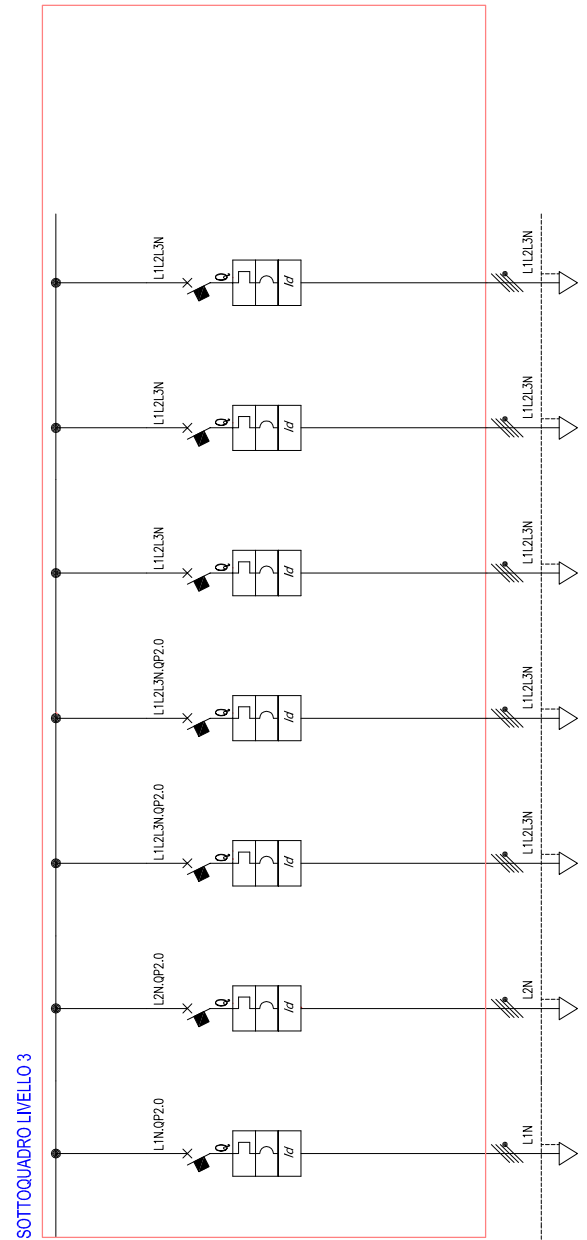

SOTTOQUADRO LNELLO 3

[illegible][illegible]

Questo disegno è di proprietà riservata a termine di legge e vieta la riproduzione anche parziale senza autorizzazione dell'autore

oggetto

Progetto linee di alimentazione elettrica e sistema di climatizzazione per nuovo impianto nell'ambito del recupero vecchia casa comunale

ubicazione

Complesso Vittoniano di Montanaro

riferimenti normativi

D.M. 37/08

tavola	scale grafiche
--------	----------------

TAVOLA UNICA

data	aggiornamento
------	---------------

settembre 2017

contenuto tavola

Planimetrie Schemi filari quadro elettrico

catasto fabbricati
zona P.R.G.C.